


2\*YTDY 20x0,5 do kolejnych unifonów

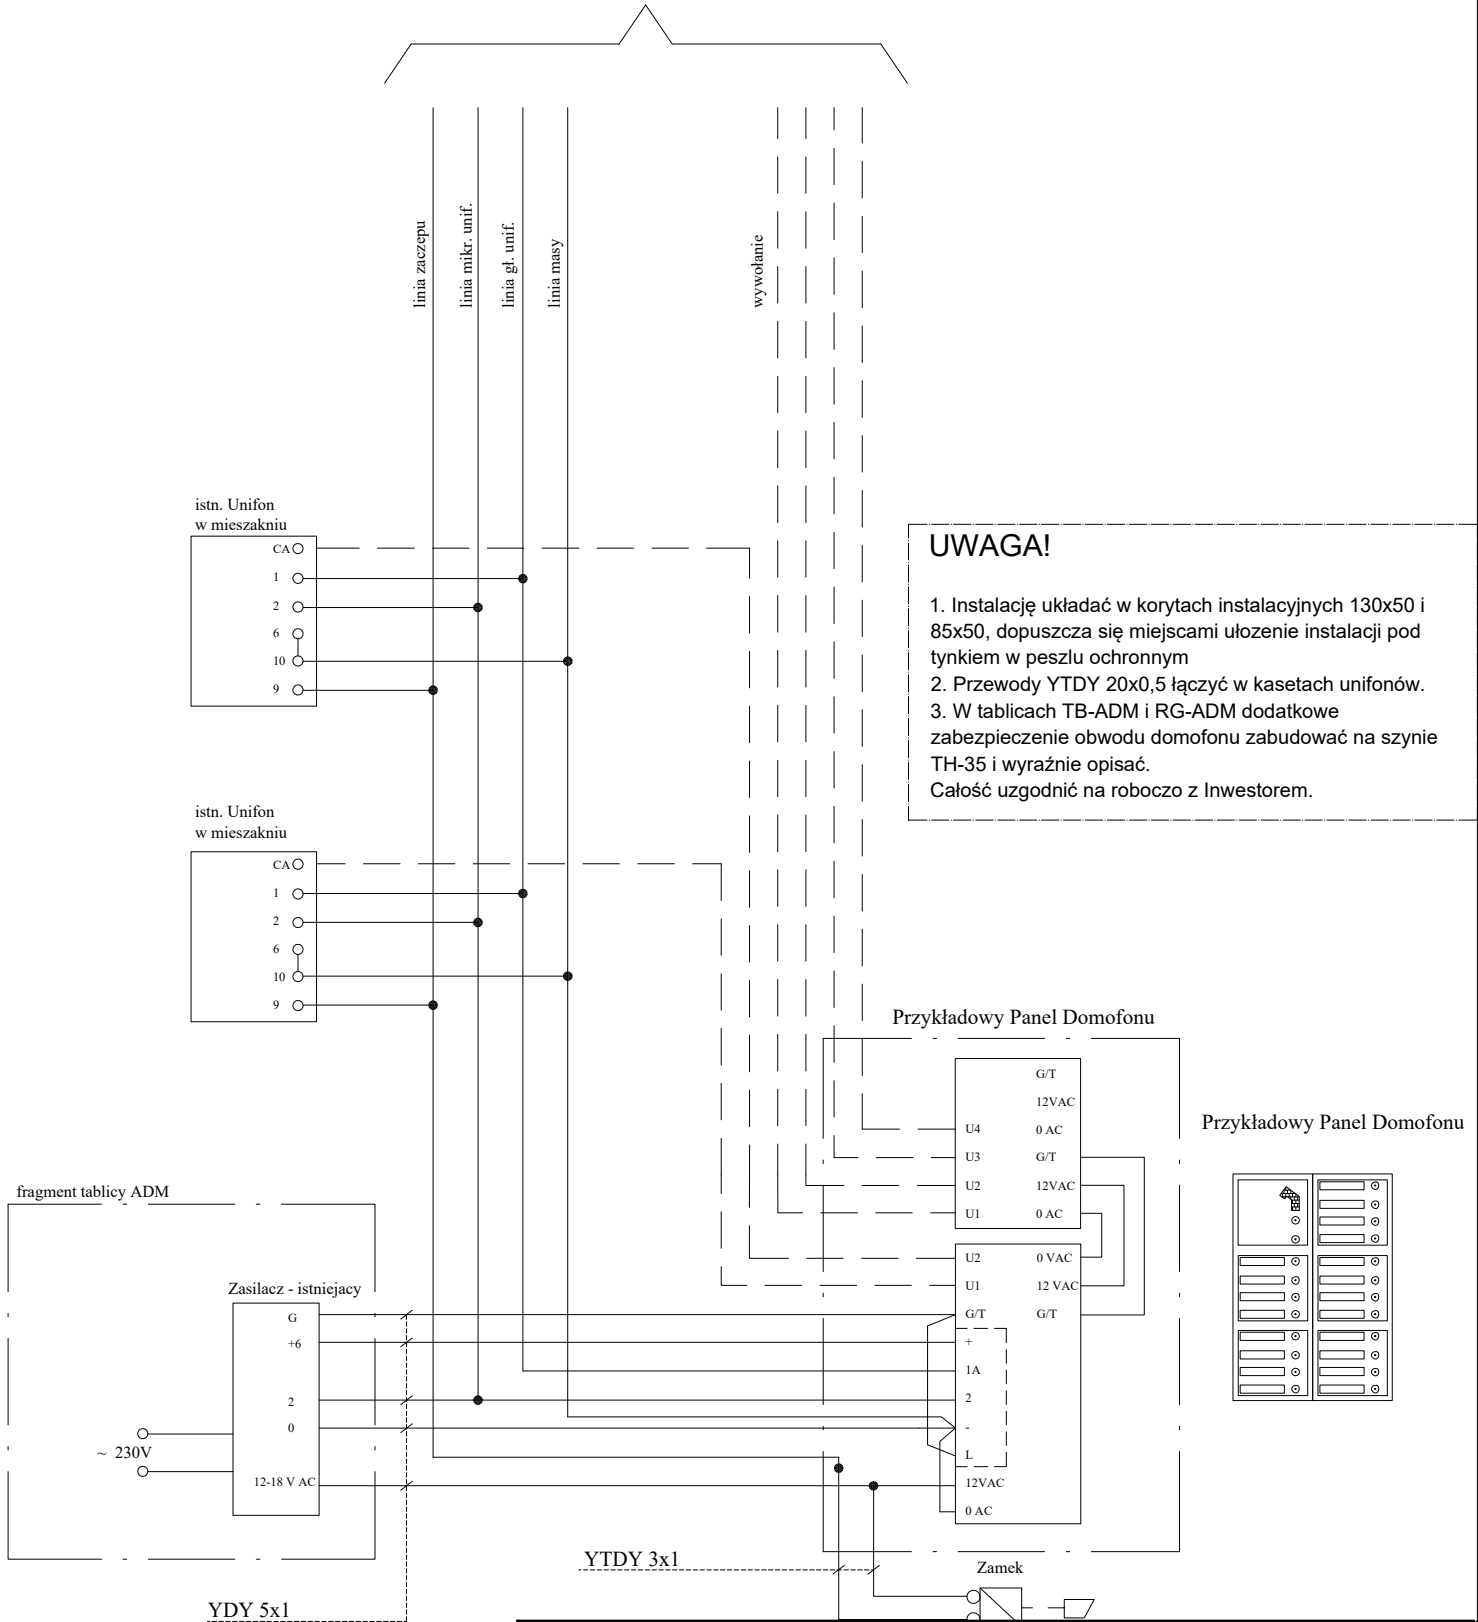

**UWAGA!**

1. Instalację układać w korytach instalacyjnych 130x50 i 85x50, dopuszcza się miejscami ułożenie instalacji pod tynkiem w peszlu ochronnym
  2. Przewody YTDY 20x0,5 łączyć w kasetach unifonów.
  3. W tablicach TB-ADM i RG-ADM dodatkowe zabezpieczenie obwodu domofonu zabudować na szynie TH-35 i wyraźnie opisać.
- Całość uzgodnić na roboczo z Inwestorem.

Przykładowy Panel Domofonu

Przykładowy Panel Domofonu

 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl	SKALA	DATA	NR RYS.
			——	06.2024	E-01/1
OBIĘKT		BUDYNEK WIELORODZINNY	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PW0E/11	
NAZWA PROJEKTU		Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej: klatek schodowych, węzła ciepłego, korytarzy piwnie i pom. gospodarczych.			
RYSUNEK		PLAN INSTALACJI DOMOFONOWEJ – WYMIANA KABLI		Branża teletechniczna – niskoprądowa	
INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA", 91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 118				
LOKALIZACJA	Łódź 91-224 ul. Aleksandrowska 120 (b. wielorodzinny, 12 kond., 3 klatkowy)				