


4\*LGs\*35(L1,L2,L3,N) + 1\*LGs 16(PE)  
zasilanie tablic licznikowych TL-M  
YDYżo 3x1,5 - oświetlenie dróg ewakuacji

4\*LGs\*35(L1,L2,L3,N) + 1\*LGs 16(PE)  
zasilanie tablic licznikowych TL-M  
YDYżo 3x1,5 - oświetlenie dróg ewakuacji

Instalację oświetlenia prowadzić w rurociągu PN420 na linku, dla oświetlenia ewakuacyjnego układać osobne trasy i stosować przewód bezizolagenowy YDY 3x1,5

4\*LGs\*35(L1,L2,L3,N) + 1\*LGs 16(PE)  
zasilanie tablic licznikowych TL-M  
YDYżo 3x1,5 - oświetlenie dróg ewakuacji

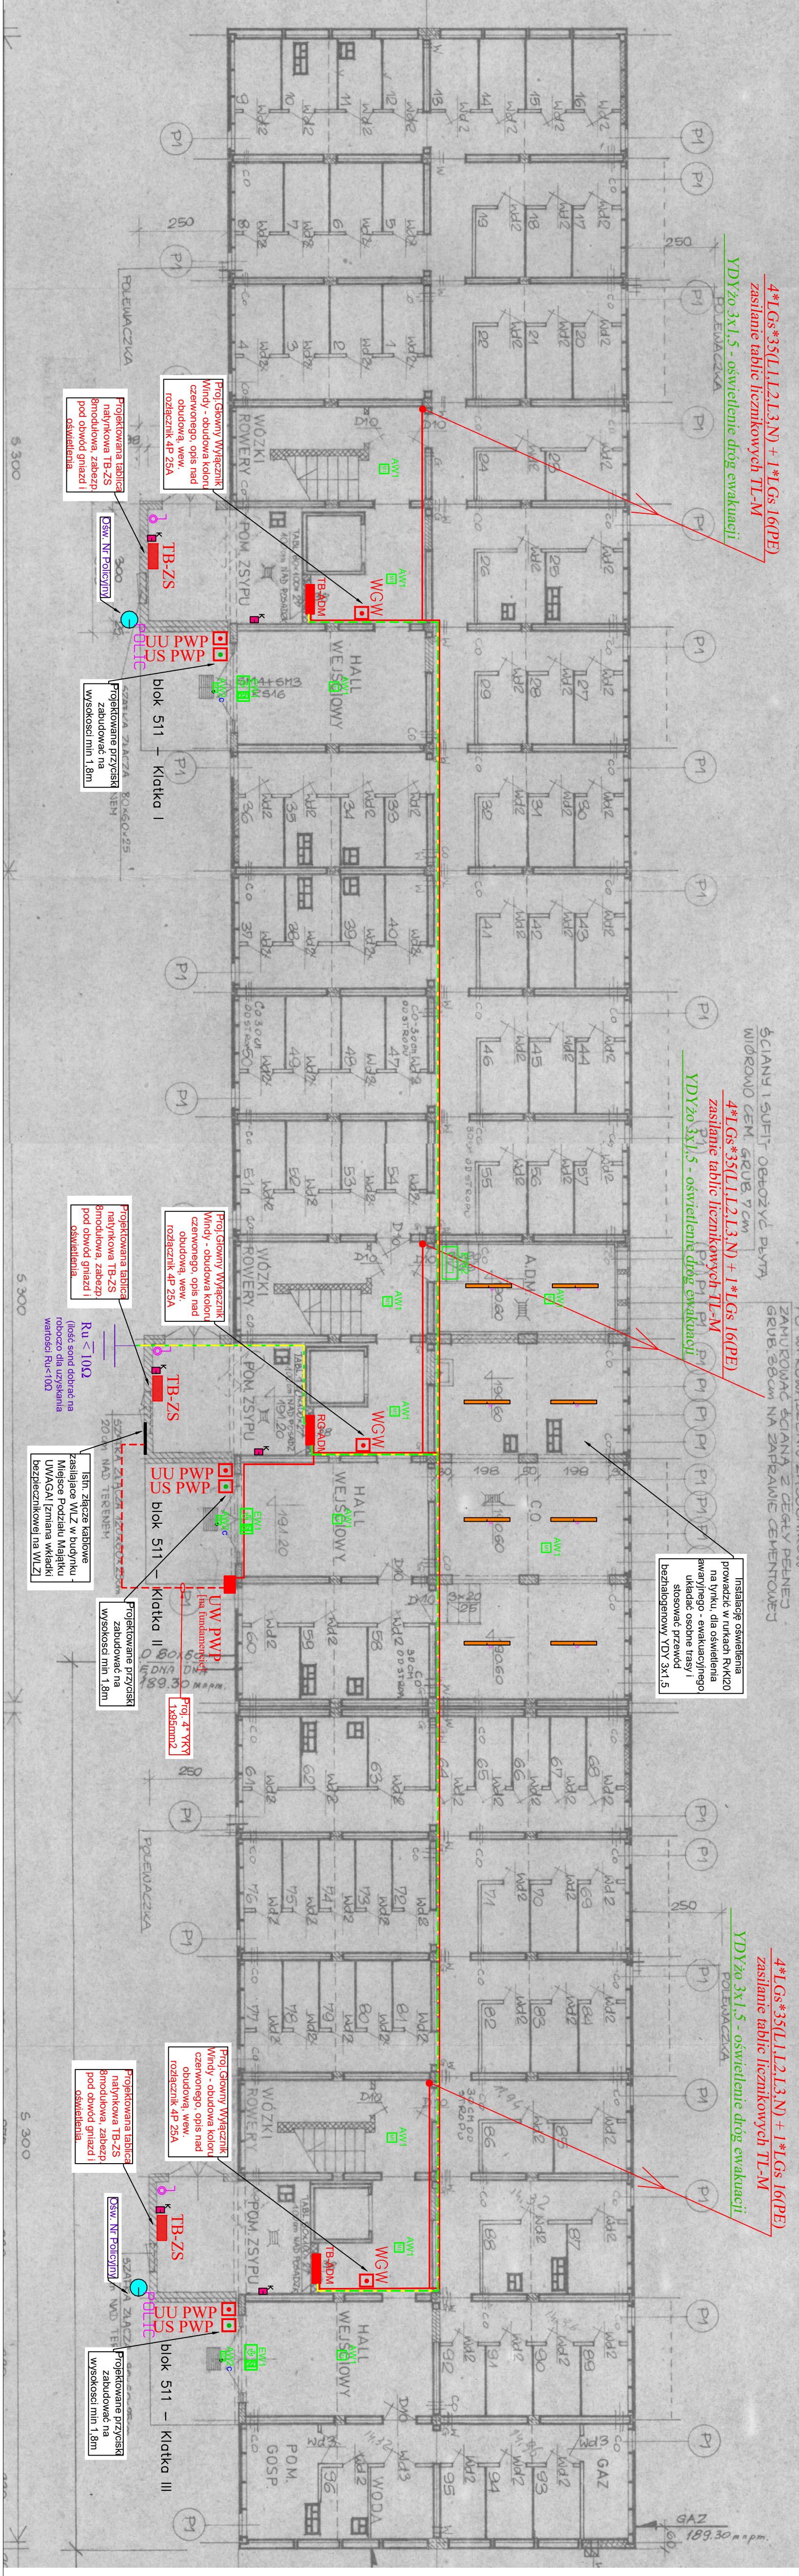

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>mat</div><div>44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl</div></div>				SKALA	DATA	NR RYS.
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA				1:100	06.2024	E-02/1
OBIEKT				mgr inż. Marcin Front nr upr. SLK/3640/PWOE/11		
BUDYNEK WIELORODZINNY						
NAZWA PROJEKTU						
Remont instalacji elektrycznej WZ, instalacji oświetleniowej, klatek schodowych, weża cięgien, korytarzy, piwnic i pom. gospodarczych.						
PRACOWNIK				Branża elektryczna		
INWESTOR				Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA", 91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 118		
LOKALIZACJA				Łódź 91-224 ul. Aleksandrowska 120 (b. wielorodzinny, 12 kond., 3 klatkowy)		